



**MVM Optimum Zrt. energetikai szakreferens**

# **HAVI RIPOORT**

## **2024. január**

**Készült a KábelszatNet-2002. Kft. számára**

**2024. 07. 01.**

[mvmoptimum.hu](http://mvmoptimum.hu)

**MVM**

## Tartalom

<b>1. Vezetői összefoglaló .....</b>	<b>3</b>
1.1 A havi riport célja .....	3
1.2 A havi riport tárgya .....	3
<b>2. Általános információk .....</b>	<b>4</b>
2.1 A szakreferens szervezet bemutatása .....	4
2.2 A Menton Energy Group Kft. bemutatása .....	4
2.3 A jelentés készítői .....	4
2.4 Jogszabályi háttér .....	5
2.5 Módszertan .....	5
2.5.1 Havi adatszolgáltatás teljesítésének állapota .....	6
2.5.2 Személyes találkozók, egyeztetések .....	6
2.5.3 Adatfeldolgozás, kiértékelés .....	6
<b>3. Váltószámok.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Naturália szerinti energiafelhasználás .....</b>	<b>9</b>
4.1 Havi adatok elemzése .....	9
4.1.1 Energiafelhasználás megoszlása .....	9
4.1.2 Energiaköltségek megoszlása.....	10
4.2 Energiafelhasználás megoszlása a 22/C. § szerint .....	11
4.3 Összehasonlítás az előző év azonos időszakával.....	13
4.4 Halmozott energiafelhasználás elemzése .....	14
4.5 Almérési pontok adatai.....	14
4.6 Energiahatékonyságot növelő intézkedések .....	15
4.6.1 Megvalósult intézkedések .....	15
4.6.2 Tervezett intézkedések (döntés született) .....	15
4.6.3 Üzemviteli események .....	15

## 1. Vezetői összefoglaló

### 1.1 A havi riport célja

A riport elsődleges célja a vállalatra vonatkozó kötelező havi energetikai szakreferensi jelentés elkészítése a következő jogszabályoknak való megfeleléssel:

- 2015. évi LVII. törvény
- 122/2015. (V.26.) kormányrendelet
- 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

A jogszabályi kötelezettségen túli cél olyan beruházási és költségmegtakarítási fejlesztési lehetőségek műszaki és pénzügyi bemutatása, melyek rövid-, közép- vagy hosszútávú koncepció keretében megvalósításra kerülhetnek.

A bemutatott fejlesztési lehetőségek részletes adatai által lehetőség nyílik energiahatékonysági pályázatok előkészítésére, az aktuális források hatékony kihasználására.

### 1.2 A havi riport tárgya

A gazdálkodó szervezet a hatályos jogszabályok szerint energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett.

Általános cégadatok	
Cégnév	KábelszatNet-2002. Kft.
Székhely	8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8.
Cég fő tevékenysége	Vezetékes távközlés
Kapcsolattartó neve	Edvy Gyula
Kapcsolattartó telefonszáma	89/324-698
Kapcsolattartó e-mail címe	<a href="mailto:edvy@kabelszat2002.hu">edvy@kabelszat2002.hu</a>

## 2. Általános információk

### 2.1 A szakreferens szervezet bemutatása



Az MVM Optimum Zrt. feladata, hogy az MVM Csoport égisze alatt összefogja és kibontakoztassa a hagyományos közműszolgáltató szerepen túlmutató új üzletágakat. Ennek keretében az MVM Optimum Zrt. az innovatív energiahatékonysági és megújuló energiaforrás felhasználási megoldásokon alapuló termékek széles palettájával rendelkezik.

Az MVM Optimum Zrt. Energiahatékonysági Osztálya évek óta korszerű, az energiahatékonyságot növelő fejlesztések megtervezését és megvalósítását kínálja társasházak, közintézmények, ipari létesítmények részére.

### 2.2 A Menton Energy Group Kft. bemutatása



A Menton Energy Group Kft. munkatársai több mint 10 éves, az energetikai szektorban eltöltött, szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Tanácsadóink, energetikusaink, tervezőmérnökeink és kivitelező partnereink garantálják valamennyi projekt teljes körű lebonyolítását, az ajánlatadástól a kivitelezésig.

A Menton Energy Group Kft. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által akkreditált szervezetként rendelkezik mindazon jogosultságokkal és szakmai tapasztalatokkal, mely az energetikai szakreferens tevékenység ellátásához szükséges.

### 2.3 A jelentés készítői

A havi riport elkészítésében az alábbi munkatársak és szakértők vettek részt.

<b>Fésüs Tamás</b>	Energetikai szakértő Létesítményi és megújuló energiaforrás energetikus Erősáramú villamosenergia-ipari technikus
<b>Szabó Zoltán</b>	Energetikai szakreferens Villamosmérnök <b>MV-EN, V, EN-ME, EN-VI, ME-EN-VI, Vn</b> MMK névjegyzéki azonosító: 13-16070 / 13 66982 MEKH névjegyzéki azonosító: <b>ESZ-157/2019</b>
<b>Karacsi Márk</b>	Energetikai szakreferens Energetikai auditor

## 2.4 Jogszabályi háttér

A 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet szerinti energetikai szakreferens igénybevételére az a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-a szerinti gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy 100 000 m<sup>3</sup> földgázt, vagy 3 400 GJ hőmennyiséget.

## 2.5 Módszertan

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.

Ennek keretében:

- figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,
- közreműködik az Ehat. tv. 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében, és az adatszolgáltatást a gazdálkodó szervezet nevében benyújtja a Hivatalhoz (Id.: 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet 3. § (2) bekezdés),
- részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában,
- szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
- javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
- gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
- az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
- összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
- ellátja az energiabeszerezéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

### 2.5.1 Havi adatszolgáltatás teljesítésének állapota

A tárgyhavi jelentés kizárólag az ügyfél által teljesített adatszolgáltatáson alapul.

Adatszolgáltatás keretében az alábbi témakörökhöz kapcsolódó dokumentumok és adatok átadása történt meg:

- havi energiafogyasztási és energiaköltség adatok

A következő témakörökhöz kapcsolódó dokumentumok és adatok ebben a hónapban nem álltak rendelkezésünkre:

- adatok korábbi, jelenlegi és tervezett energiahatékonyságot növelő intézkedésekről

### 2.5.2 Személyes találkozók, egyeztetések

A szakreferensi tevékenység elvégzéséhez elengedhetetlen a vizsgált gazdálkodó szervezet energiafelhasználási jellegének, belső adatrögzítési rendszerének, felmerülő energiahatékonyság-növelő projektjeinek (terveinek) naprakész ismerete, melyeket személyes találkozók keretében egyeztetünk a vállalat képviselőivel.

A projektnyitó megbeszélés 2017. október 12-én volt a KábelszatNet-2002. Kft. telephelyén. A vállalat részéről Csonka Pálné volt jelen.

### 2.5.3 Adatfeldolgozás, kiértékelés

A helyszíni vizsgálatok és a rendelkezésre álló adatok alapján a következő pontok figyelembevételével történtek azok feldolgozása és kiértékelése:

- havi energiaadatok kiértékelése, nyomon követése,
- halmozott energia adatok kiértékelése, nyomon követése,
- aktuális havi és előző havi energiaadatok összehasonlítása
- korábbi, jelenlegi és tervezett energiahatékonyságot növelő intézkedések bemutatása, a várható energiamegtakarítás mértékének ellenőrzése az energiafogyasztási adatok tükrében
- szemléletformálási tevékenység elősegítése, megvalósult intézkedések nyomon követése
- javaslatok és értékelések összegzése

### 3. Váltószámok

A havi riportban felhasznált váltószámok:

A működési mérőszámok átszámítása	SI prefixumok
1kW = 860 kcal/h = 3600 kJ/h	k = 1 000
1 kJ/h = 0,000278 kW = 0,2389 kcal/h	M = 1 000 000
1 kcal/h = 0,00116 kW = 4,186 kJ/h	G = 1 000 000 000
1 m <sup>3</sup> földgáz = 9,444 kWh	T = 1 000 000 000 000

Adott energiahordozó táblázat szerinti értékeinek felhasználásával a következő CO<sub>2</sub> terhelés keletkezik.

5. melléklet a 410/2012. (XII. 28.) Korm. Rendelethez				
Tüzelőanyag megnevezése	Tüzelőanyag kódjele (LAIR)	Fűtőérték	Kibocsátási tényező	Kibocsátási tényező
<b>Szilárd tüzelőanyagok</b>				
Hazai feketeszén	17	24,0 MJ/kg	94,60 t/TJ	0,341 t/MWh
Import feketeszén	18	26,0 MJ/kg	94,60 t/TJ	0,341 t/MWh
Hazai barnaszén	12	12,0 MJ/kg	96,10 t/TJ	0,346 t/MWh
Import barnaszén	19	16,0 MJ/kg	94,60 t/TJ	0,341 t/MWh
Lignit	13	7,0 MJ/kg	113,20 t/TJ	0,408 t/MWh
Kocsz	51	29,8 MJ/kg	108,17 t/TJ	0,389 t/MWh
Petrolkocsz	52	35,0 MJ/kg	100,80 t/TJ	0,363 t/MWh
Tűzifa és fahulladék	15	16,0 MJ/kg	0,00 t/TJ	0,000 t/MWh
Biobrikett és egyéb bio tüzelőanyagok	16	16,0 MJ/kg	0,00 t/TJ	0,000 t/MWh
Brikett	53	21,0 MJ/kg	94,60 t/TJ	0,341 t/MWh

Cseppfolyós tüzelőanyagok				
<b>Tüzelőolajok</b>				
TÜ 5/20 tüzelőolaj	60	42,0 MJ/kg	74,07 t/TJ	0,267 t/MWh
Erőművi tüzelőolaj	61	42,0 MJ/kg	74,07 t/TJ	0,267 t/MWh
Gázturbina olaj (GTO)	61	42,0 MJ/kg	74,07 t/TJ	0,267 t/MWh
<b>Fűtőolajok</b>				
FA 60/80 extra könnyű fűtőolaj	70	41,0 MJ/kg	77,37 t/TJ	0,279 t/MWh
FA 60/120 fűtőolaj	71	41,0 MJ/kg	77,37 t/TJ	0,279 t/MWh
FA 60/130 fűtőolaj	72	41,0 MJ/kg	77,37 t/TJ	0,279 t/MWh
F 60/130 fűtőolaj	73	41,0 MJ/kg	77,37 t/TJ	0,279 t/MWh
F 90/160 fűtőolaj	74	40,0 MJ/kg	77,37 t/TJ	0,279 t/MWh
F 100/200 nehéz fűtőolaj	75	39,5 MJ/kg	77,37 t/TJ	0,279 t/MWh
FA 90/160 kis kéntartalmú fűtőolaj	76	40,0 MJ/kg	77,37 t/TJ	0,279 t/MWh
FA 100/200 nehéz fűtőolaj	77	39,5 MJ/kg	77,37 t/TJ	0,279 t/MWh
<b>Egyéb cseppfolyós tüzelőanyagok</b>				
Benzin	90	44,0 MJ/kg	69,30 t/TJ	0,249 t/MWh
Dízelolaj	90	42,0 MJ/kg	74,07 t/TJ	0,267 t/MWh
<b>Gáznemű tüzelőanyagok</b>				
Földgáz	31	34,0 MJ/Nm <sup>3</sup>	56,10 t/TJ	0,202 t/MWh
PB-gáz	35	45,7 MJ/kg	63,07 t/TJ	0,227 t/MWh
LPG	37	45,7 MJ/kg	63,07 t/TJ	0,227 t/MWh
Kamragáz (koksizálásból)	33	17,0 MJ/Nm <sup>3</sup>	47,67 t/TJ	0,172 t/MWh
Kohógáz	34	3,1 MJ/Nm <sup>3</sup>	242,00 t/TJ	0,871 t/MWh
Biogáz	36	22,7 MJ/Nm <sup>3</sup>	0,00 t/TJ	0,000 t/MWh
Csökkentett metántartalmú földgáz (inert gáz)	38	16,3 MJ/Nm <sup>3</sup>	56,10 t/TJ	0,202 t/MWh
Hidrogén gáz	-	120,0 MJ/kg	0,00 t/TJ	0,000 t/MWh
Propán gáz	-	46,3 MJ/kg		0,220 t/MWh
Bután gáz	-	45,7 MJ/kg		0,220 t/MWh
<b>Kiegészítés szakreferensi feladatokhoz: egyéb (szekunder energia)</b>				
Villamos energia	-	-	101,39 t/TJ	0,365 t/MWh
Távhő	-	-	75,83 t/TJ	0,273 t/MWh



## 4. Naturália szerinti energiafelhasználás


### 4.1 Havi adatok elemzése

A gazdálkodó szervezet összefoglaló energiamérlegét adott hónapra vonatkozóan az alábbi táblázat tartalmazza. Az energiafelhasználás az adott hónapra vonatkozóan a következő energiahordozókból tevődik össze.

Megnevezés	Vásárolt villamos energia saját célú felhasználása	Földgáz felhasználás	Felhasznált benzin üzemanyag	Flotta: felhasznált diesel üzemanyag
Energia(hordozó) mennyisége	110,59 MWh	3,66 MWh	4,41 MWh	13,38 MWh
Energia(hordozó) bekerülési költsége	10 717 423 nettó Ft	208 265 nettó Ft	255 673 nettó Ft	683 757 nettó Ft
Fajlagos egységár	96 910 Ft/MWh	56 882 Ft/MWh	57 997 Ft/MWh	51 122 Ft/MWh
CO <sub>2</sub> kibocsátás	40,37 t	0,74 t	1,10 t	3,57 t


#### 4.1.1 Energiafelhasználás megoszlása

A vállalat teljes energiafelhasználásának megoszlását a következő diagram mutatja be.

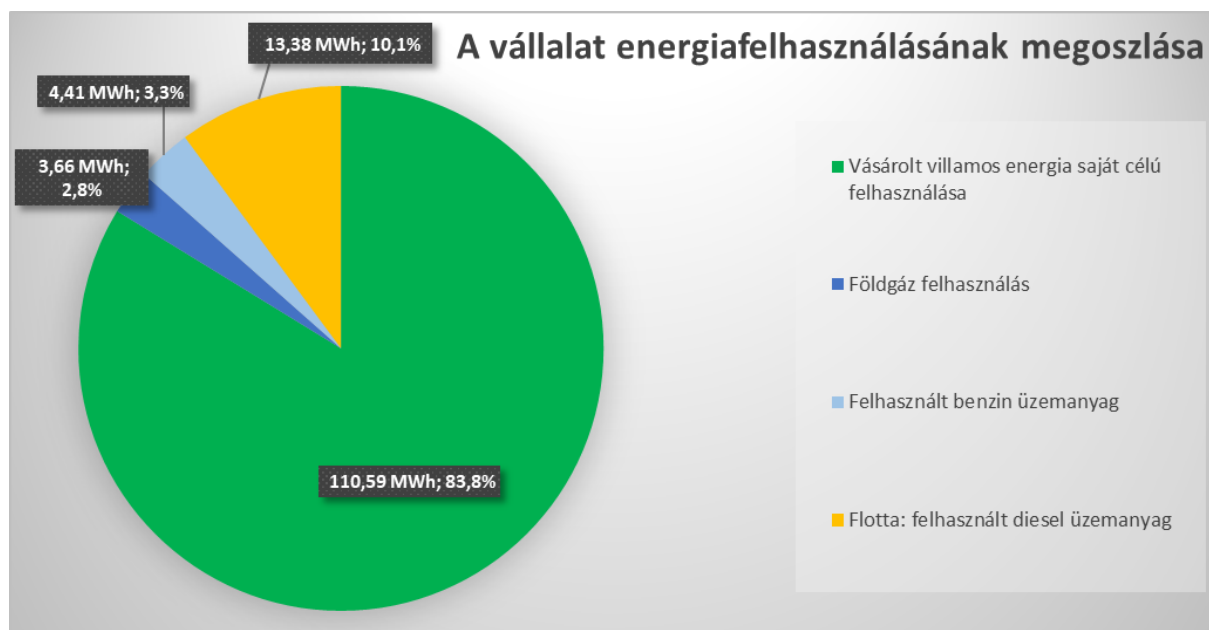

#### 4.1.2 Energiaköltségek megoszlása


A vállalat havi energiafelhasználásának költségeit a következő diagram szemlélteti.

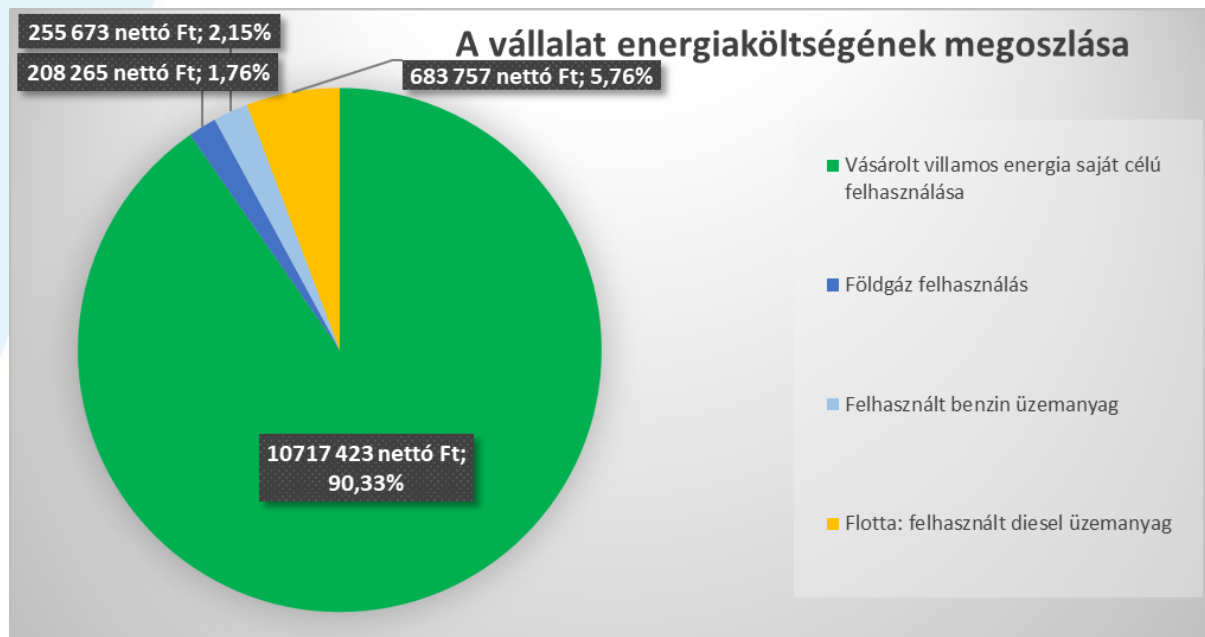

## 4.2 Energiafelhasználás megoszlása a 22/C. § szerint

Megnevezés	Vásárolt villamos energia felhasználása	Földgáz felhasználás	Felhasznált benzin üzemanyag	Flotta: felhasznált diesel üzemanyag
Energiafelhasználás technológia/folyamat	99,5 MWh	0,0 MWh	4,4 MWh	0,0 MWh
Energiafelhasználás épület/szociális	11,1 MWh	3,7 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh
Energiafelhasználás szállítás	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	13,4 MWh
Költség, technológia/folyamat	9 645 681 Ft	0 Ft	255 673 Ft	0 Ft
Költség, épület/szociális	1 071 742 Ft	208 265 Ft	0 Ft	0 Ft
Költség, szállítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	683 757 Ft
CO <sub>2</sub> kibocsátás technológia/folyamat	36,33 t	0,00 t	1,10 t	0,00 t
CO <sub>2</sub> kibocsátás épület/szociális	4,04 t	0,74 t	0,00 t	0,00 t
CO <sub>2</sub> kibocsátás szállítás	0,00 t	0,00 t	0,00 t	3,57 t

### A VÁLLALAT TELJES ENERGIAFELHASZNÁLÁSÁNAK MEGOSZTLÁSA A FELHASZNÁLÁS MÓDJA SZERINT

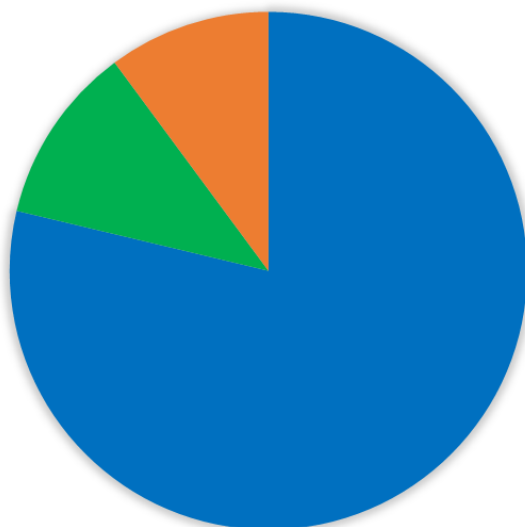


Energiafelhasználás  
technológia/folyamat  
103,9 MWh  
78,72%

Energiafelhasználás  
épület/szociális  
14,7 MWh  
11,15%

Energiafelhasználás szállítás  
13,4 MWh  
10,13%

### A VÁLLALAT TELJES ENERGIAKÖLTSÉGÉNEK MEGOSZTLÁSA A FELHASZNÁLÁS MÓDJA SZERINT

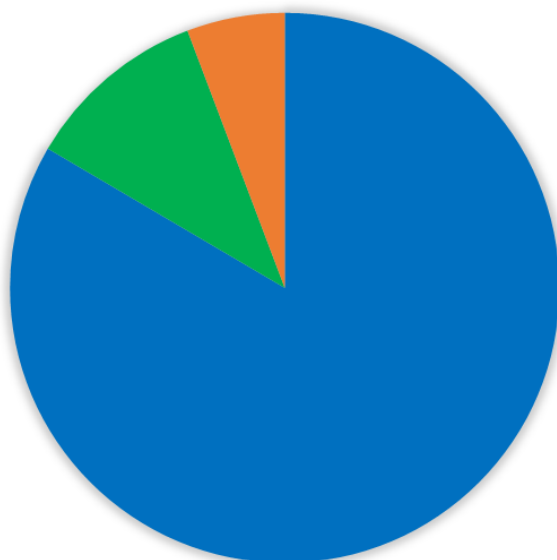

Költség, technológia/folyamat  
9901 354 Ft  
83,45%


Költség, épület/szociális  
1280 007 Ft  
10,79%

Költség, szállítás  
683 757 Ft  
5,76%

### 4.3 Összehasonlítás az előző év azonos időszakával

Az alábbi táblázat mutatja az előző év azonos hónapjához (2023.01.) történő változást.

Változás az előző időszaki értékhez képest	Vásárolt villamos energia saját célú felhasználása	Földgáz felhasználás	Felhasznált benzin üzemanyag	Flotta: felhasznált diesel üzemanyag
Energia jelenlegi időszaki mennyisége	110,59 MWh	3,66 MWh	4,41 MWh	13,38 MWh
Energia előző időszaki mennyisége	51,51 MWh	2,29 MWh	2,57 MWh	12,46 MWh
Energia(hordozó) mennyiségének változása	59,09 MWh	1,37 MWh	1,83 MWh	0,92 MWh
Felhasználás eltérése az előző időszakhoz képest	114,7%	60,0%	71,3%	7,4%
CO <sub>2</sub> kibocsátás változása	21,57 t	0,28 t	0,46 t	0,24 t
Energia jelenlegi időszaki költsége	10 717 423 nettó Ft	208 265 nettó Ft	255 673 nettó Ft	683 757 nettó Ft
Energia előző időszaki költsége	6 620 306 nettó Ft	222 745 nettó Ft	165 294 nettó Ft	697 486 nettó Ft
Energia(hordozó) bekerülési költségének változása	4 097 117 nettó Ft	-14 480 nettó Ft	90 379 nettó Ft	-13 729 nettó Ft
Energiaköltség eltérése az előző időszakhoz képest	61,9%	-6,5%	54,7%	-2,0%
Jelenlegi időszak fajlagos egységára	96 910 Ft/MWh	56 882 Ft/MWh	57 997 Ft/MWh	51 122 Ft/MWh
Előző időszak fajlagos egységára	128 535 Ft/MWh	97 331 Ft/MWh	64 224 Ft/MWh	55 993 Ft/MWh
Fajlagos egységár változása	-31 625 Ft/MWh	-40 449 Ft/MWh	-6 227 Ft/MWh	-4 871 Ft/MWh

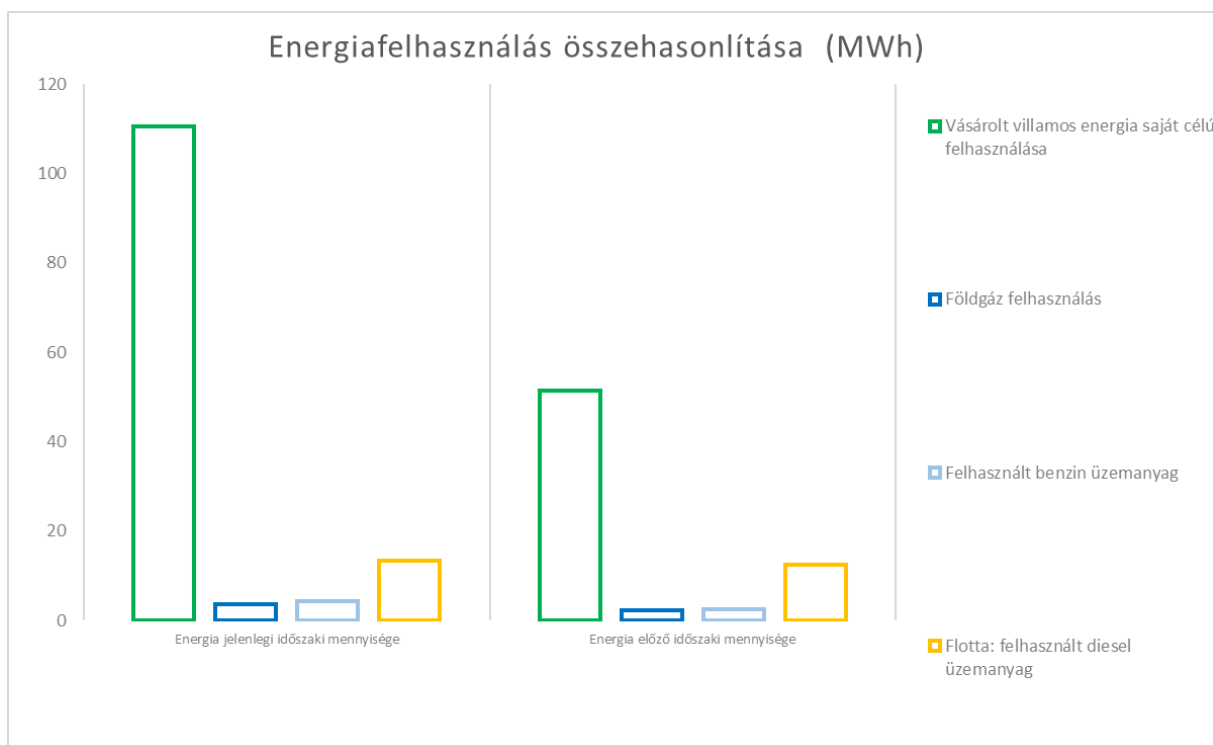


#### 4.4 Halmozott energiafelhasználás elemzése

Az alábbi összefoglaló táblázat mutatja az adott időszakra vonatkozó energia, energiaköltség, valamint emisszió kibocsátás adatait halmozottan.

Energiamérleg 2024.01.01. - 2024.01.31.	Vásárolt villamos energia saját célú felhasználása	Földgáz felhasználás	Felhasznált benzin üzemanyag	Flotta: felhasznált diesel üzemanyag
Energia(hordozó) mennyisége	110,6 MWh	3,7 MWh	4,4 MWh	13,4 MWh
Energia(hordozó) bekerülési költsége	10 717 423 nettó Ft	208 265 nettó Ft	255 673 nettó Ft	683 757 nettó Ft
Fajlagos egységár	96 910 Ft/MWh	56 882 Ft/MWh	57 997 Ft/MWh	51 122 Ft/MWh
CO <sub>2</sub> kibocsátás	40,37 t	0,74 t	1,10 t	3,57 t

A 2024-es trendeket az alábbi diagramok szemléltetik.

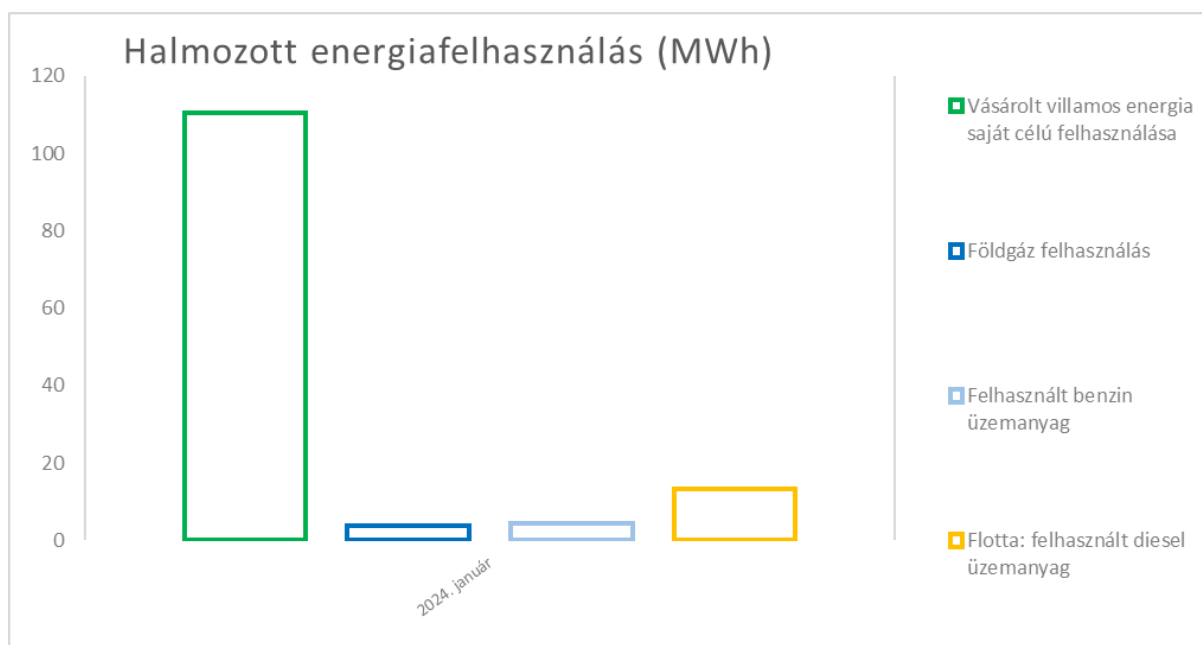

#### 4.5 Almérési pontok adatai

A gazdálkodó szervezet nem rendelkezik almérési pontokkal, így a teljes energiafelhasználás funkciók szerinti megosztása pontosan nem lehetséges.

A vezetékes távközlési szolgáltatás technikai eszközei (fejállomások, erősítők), több mint 120 db szolgáltatói elszámolási mérési ponton keresztül vannak ellátva. Az elszámolási mérések nagy része egyfázisú, jellemzően egyenként maximum 1x32 A-es védelemmel rendelkeznek.

A fentiek miatt a Társaságnak jelenleg nincs villamos energia almérési kötelezettség alá eső berendezése.

## 4.6 Energiahatékonyságot növelő intézkedések

### 4.6.1 Megvalósult intézkedések

Energiahatékonysági intézkedés adott hónapban nem volt.

### 4.6.2 Tervezett intézkedések (döntés született)

Energiahatékonysági intézkedésről döntés nem született.

### 4.6.3 Üzemviteli események

Adott hónapban jelentős, az energiafelhasználásra hatást gyakorló üzemviteli esemény nem történt.